

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova č. 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava

**DODATOK č. 1**  
zo dňa 30.04.1998

k Rozhodnutiu č. 960/173/96-040 zo dňa 15.12.1996, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE  
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

**TSQ 173/96 - 040**

Na žiadosť firmy Cascomp, spol. s r.o., Krivá 23, 040 10 Košice, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa predlžuje platnosť schválenia typu meradla - meracieho prevodníka diferenciálneho tlaku, typ LD 301 ako určeného meradla, do 31.12.2007, pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe Rozhodnutia č. 960/173/96-040 zo dňa 15.12.1996.

Výrobca: Smar International Corporation  
7240 Brittmoore Snite 118, Houston, USA

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Schválený typ meradla podlieha povinnému overeniu pred uvedením do obehu a počas jeho používania.


Zdôvodnenie:


Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou dlhodobej stability, vykonanou v Českom metrologickom inštitúte a odborným posúdením doplnku č. 1 ČMI zo dňa 09.12.1997 k rozhodnutiu ČMI č. 2403/96/1 zo dňa 31.07.1996 Slovenským metrologickým ústavom.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje doplnok ČMI.

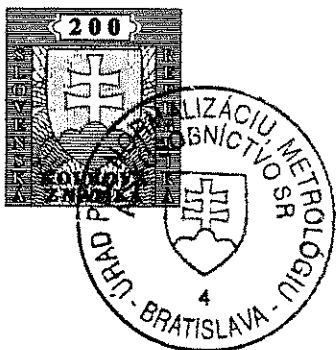

  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

# ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT



## ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ TYPU MĚŘIDLA

### DOPLNĚK č.1

k rozhodnutí o schválení typu měřidla č. 2403/96/1 ze dne 31.července 1996  
úřední značky schválení typu měřidla

**TCM 173/96 - 2403**

Typ měřidla: měřicí převodník diferenčního tlaku  
typ LD 301,

výrobce: SMAR, dovozce: BD Sensors s.r.o., Uherské Hradiště.

Doplněk č. 1 vydává Český metrologický institut na žádost dovozce, firmy BD Sensors s.r.o., Uherské Hradiště.

Na základě výsledku technických zkoušek, garantovaných Českým metrologickým institutem, se upravuje

doba platnosti rozhodnutí o schválení typu měřidla do 8.prosince 2007, v souladu s přílohou, která obsahuje 1 stranu protokolu ze dne 02.12.1997 a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o doplňku.

Platnost DOPLŇKU č. 1 k TCM 173/96 - 2406 se vydává se zpětnou účinností od 1.8.1997.

Ostatní údaje výše uvedeného rozhodnutí o schválení typu měřidla ze dne 31.července 1996 zůstávají v platnosti.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat u Českého metrologického institutu odvolání k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.



RNDr. Pavel Klenovský  
ředitel ČMI

Brno, 9.prosince 1997

**PROTOKOL DOPLŇKU č. 1**

k Rozhodnutí č. 2403/96/1, ze dne 31. 6. 1996

**TCM 173/96 - 2403****MĚŘICÍ PŘEVODNÍK DIFERENČNÍHO TLAKU****TYP LD 301****L ÚVOD****- Název a typ měřidla:**

Měřicí převodník diferenčního tlaku typ LD 301

**- Výrobce měřidla:**

SMAR

dovozce: BD Sensors, s.r.o.

Sadová 1385

686 05 Uherské Hradiště

**- Žadatel o typově schválení měřidla:**

BD Sensors, s.r.o.

Sadová 1385

686 05 Uherské Hradiště

**II. OBSAH PROTOKOLU**

Doplňek č. 1 se vydává na základě žádosti dovozce měřidla, firmy BD Sensors, s. r. o.

Na základě výsledků technických zkoušek, provedených na měřidlech v. č. 58937 a 54991 a garantovaných Českým metrologickým institutem, podle ČSN IEC 770, se zaměřením na dlouhodobý drift, se ruší omezení platnosti do 31. 7. 1997. Navrhuje se běžná doba platnosti 10 let.

Výsledky technických zkoušek jsou uloženy u vykonavatele.

Vykonavatel technické zkoušky: Ing. Pavel Vejchoda

laboratoř měření tlaku

ČMI Brno



Datum vystavení protokolu: 2. 12. 1997

Datum provedení: 16. 9. 1997 až 1. 12. 1997

Počet stránek protokolu: 1